


Bemaßte Bohrschablone : VERTIKALE Linate INHP10 und Bergamo INHP12

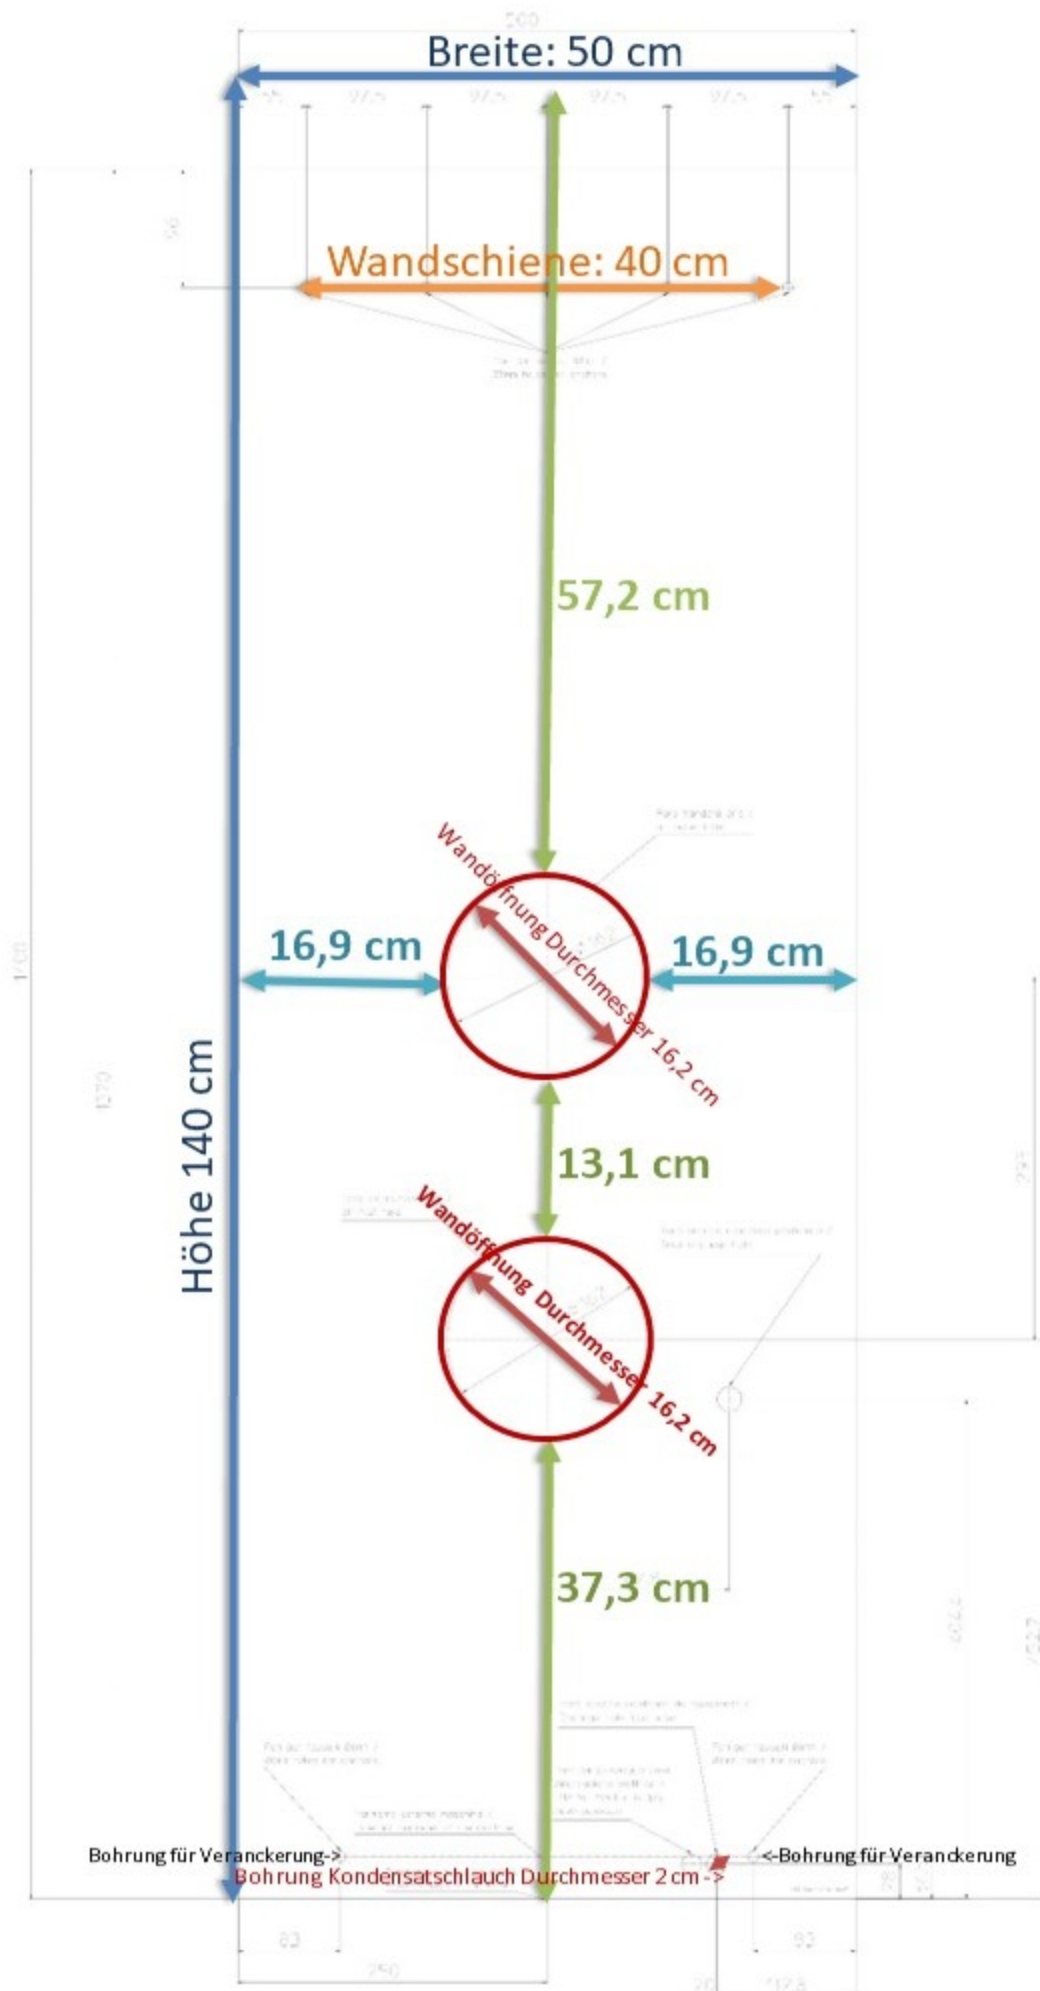

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, diese Schablone darf nicht für die Durchführung der Kernbohrungen verwendet werden. Für die Bohrungen ist die Originalschablone zu verwenden, die der Lieferung der Wandklimaanlage beiliegt.